

# 自動火災報知設備のリニューアル

自火報設備機器も、インターホンと同時期に一括更新をお勧めします。

## 主要自火報設備機器の更新期間


主要機器	おおよその更新期間
受信機	15年
煙式感知器	10年
熱感知器(半導体式)	10年

▲(一社)日本火災報知機工業会「既設の自動火災報知設備機器の更新について」より

主要インターホン設備(システム)	おおよその更新期間
一般住宅用(家庭用)インターホン	10年
集合住宅用インターホンシステム	15年

▲インターホン工業会広報資料より


インターホンシステム、  
自火報受信機、共に更新期間が  
**15年**です。  
インターホンのリニューアルを  
機に、一括更新をお勧めします。

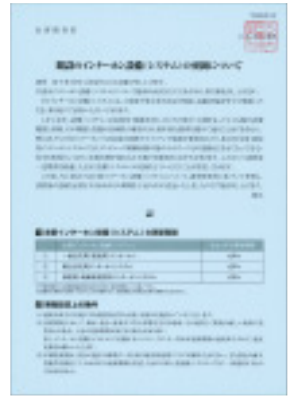

▲インターホン工業会広報資料より


## ■系統図 リニューアル例

### 通話システム

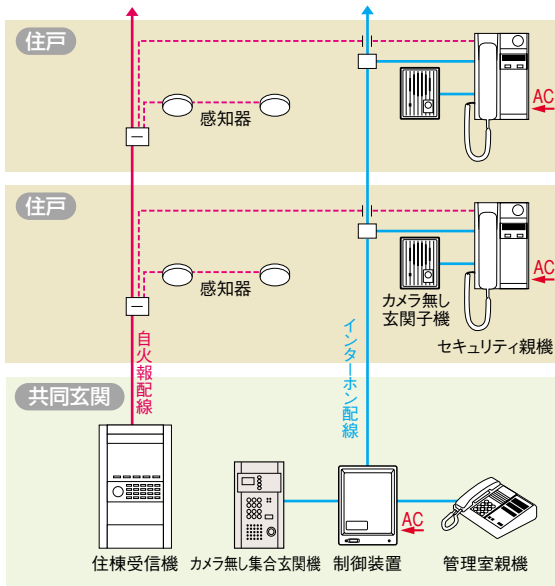


リ  
ニ  
ュ  
ー  
ア  
ル

### DASHWISM7

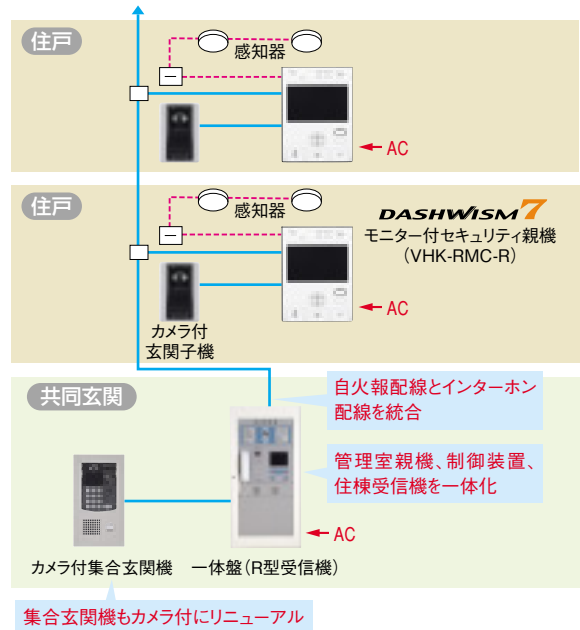

## DASH WISM7は、一体盤との接続が可能。

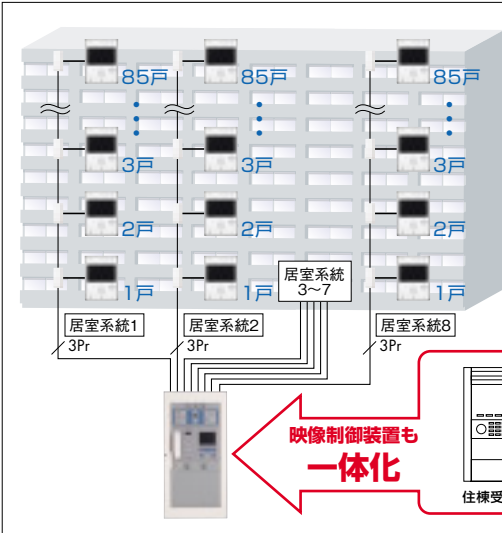

住戸幹線は8系統出力。  
1系統あたり最大85戸、  
システム最大680住戸  
まで監視可能です。

**85戸×8系統  
=680戸**

6通話路4映像路で3Prと省線化を図ると共に、  
話中を減らし複数の共同玄関・管理室で同時  
に通話することができます。

