


# 夜間切替・集中管理システムの構築

## ■夜間切替(PS切替)する場合

### 40局が2フロアの場合


※PS切替をする場合、親機局数の合計は100局以下としてください。100局をこえる場合は弊社担当者までご相談ください。

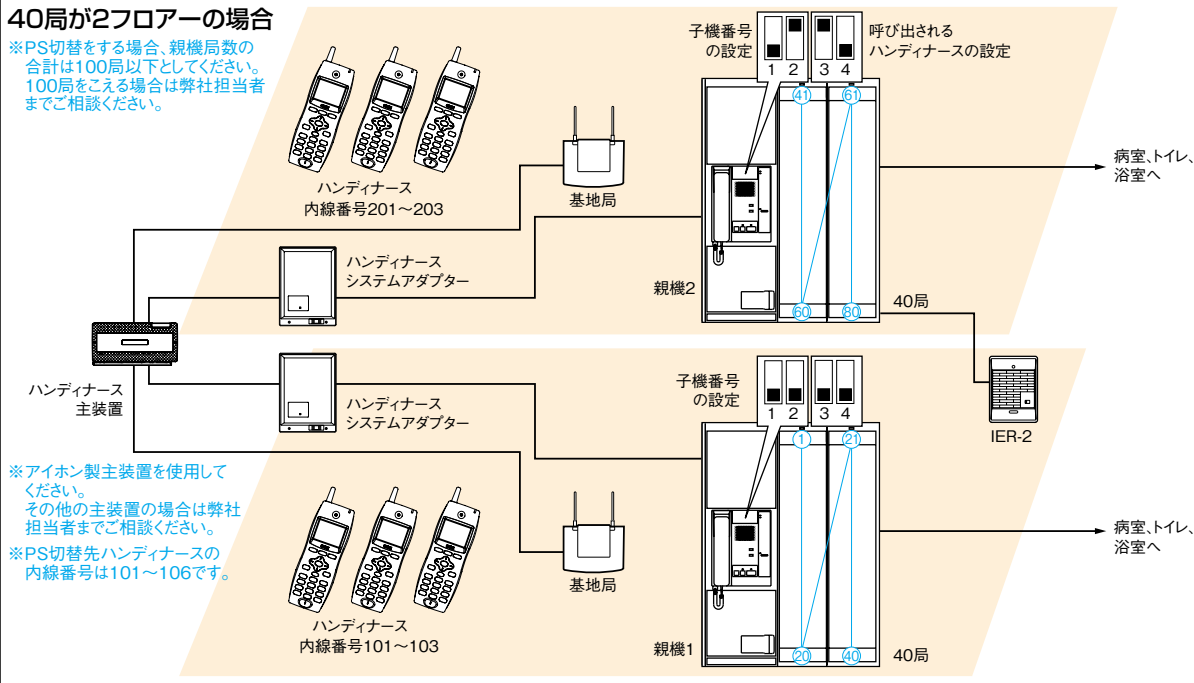

※アイホン製主装置を使用してください。その他の主装置の場合は弊社担当者までご相談ください。

※PS切替先ハンディナーズの内線番号は101~106です。

## ■集中管理する場合:ハンディナーズ内線番号800、900で全ての呼出を受ける

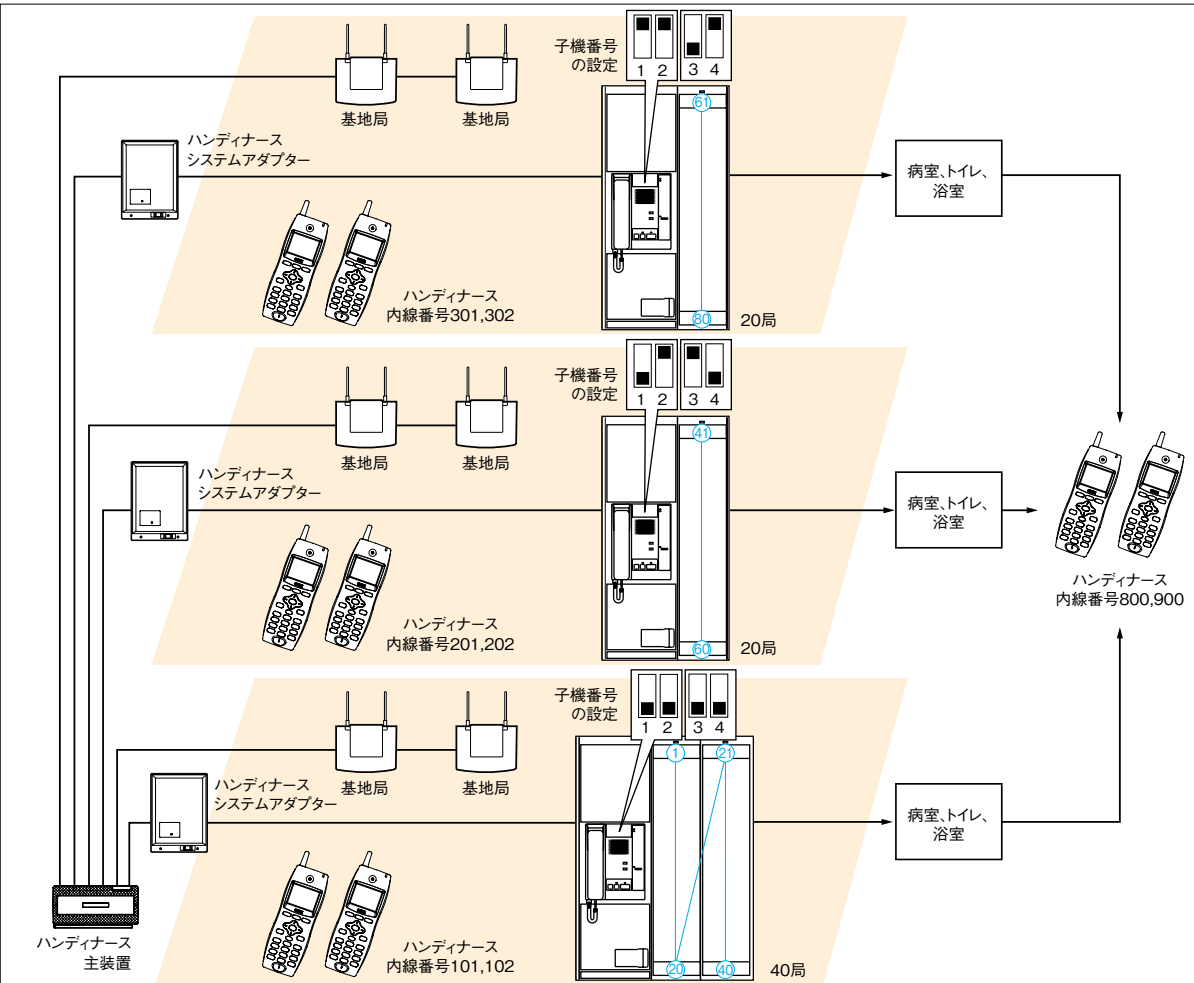

※主装置がIOX-Sの場合、内線番号800、900は使用できません。  
※複数の親機を設置される場合、末端親機以外の局数合計は60局以下としてください。