



■制御装置 - 高齢者住戸 接続例

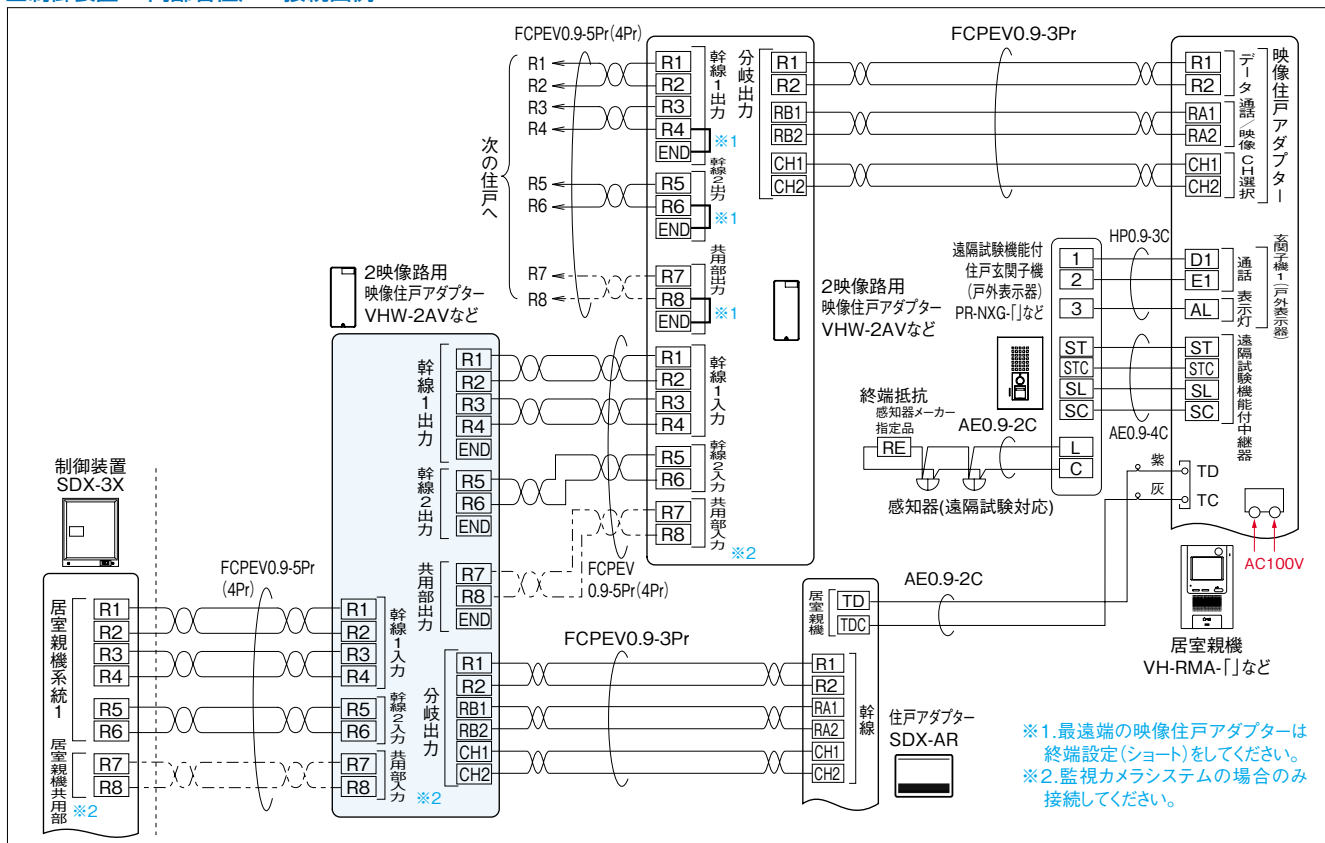


■制御装置 - 一般住戸 接続例

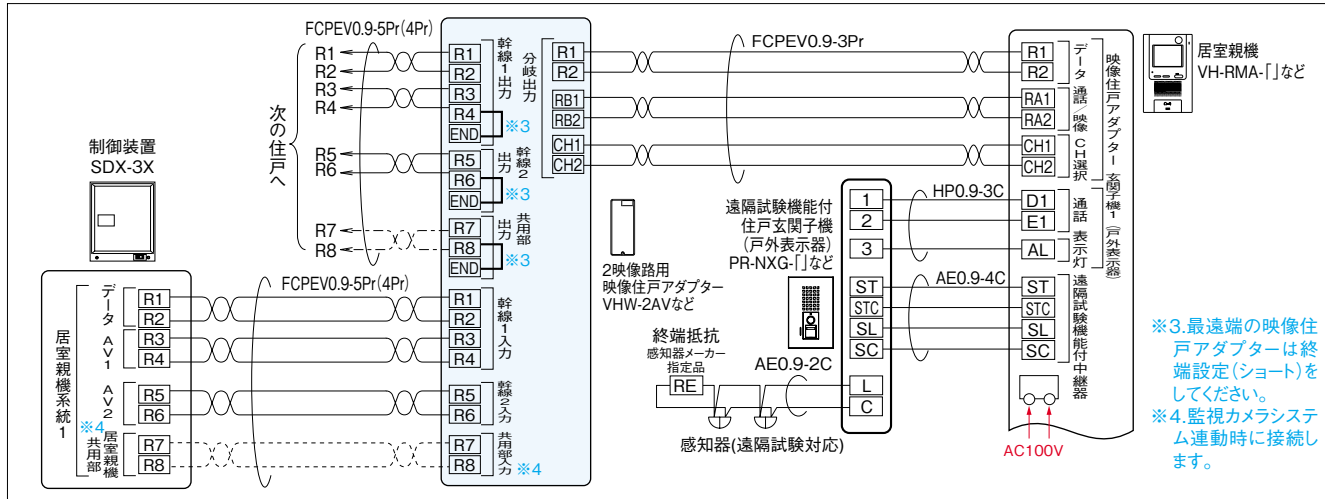


■無停電電源装置(SDX-UPS)の接続例

●制御装置(SDX-3X)のバックアップについて
 制御装置の電源端子を電源プラグに変換が必要

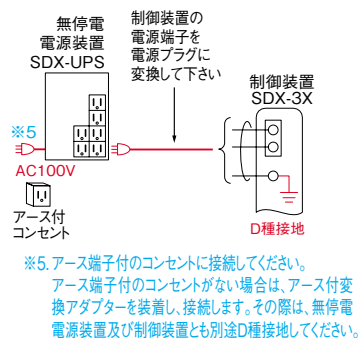

●住戸内電源アダプター、電源装置のバックアップについて
 10住戸につき無停電電源装置(SDX-UPS)が1台必要

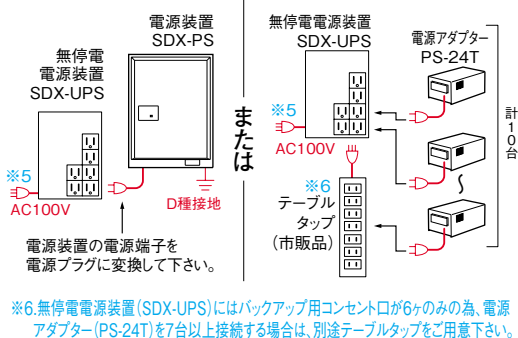

✗無停電電源装置(SDX-UPS)のバックアップ用コンセント口に他の無停電電源装置(SDX-UPS)の電源コードを接続しないこと

