■接続図例（自動火災報知設備の系統は省略）

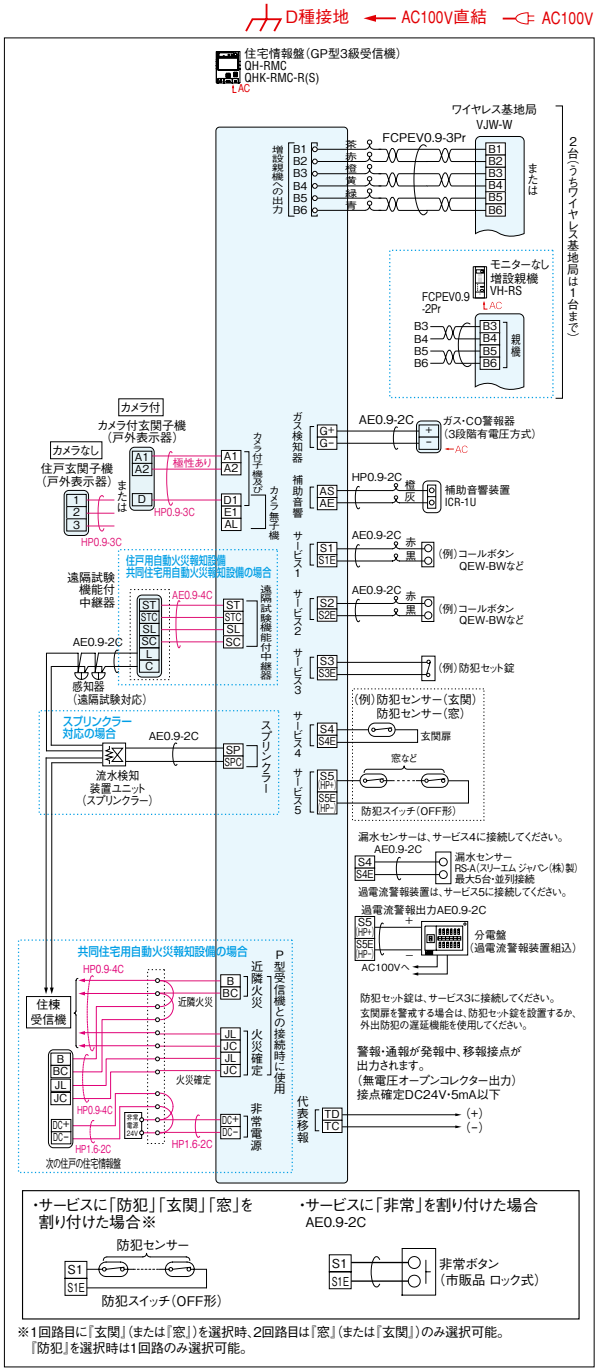

※1回路目に『玄関』（または『窓』）を選択時、2回路目は『窓』（または『玄関』）のみ選択可能。
『防犯』を選択時は1回路のみ選択可能。

■セキュリティ機能一覧

	住宅情報盤	動作			
	音声警報音＋音声メッセージ	増設親機※8	補助音響装置	住戸玄関子機	
		音		音	表示
感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器ガ作動シマシタ。確認シテクダサイ。」※3	音声警報音	音声警報音	—	点滅
火災発生	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」（2回）ピュインピュインピュイン（3回）※3	〃	〃	音声警報音	〃
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」（2回）ピュインピュインピュイン（3回）※3	〃	〃	—	—
感知器配線異常	ピー※3	〃 ※6	〃	—	点滅
ガス漏れ ※7	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」※4	〃	〃	音声警報音	〃
換気（CO ガス）	ピポピポ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」	〃	〃	〃 ※1	〃 ※1
ガス機器未接続	ピー※4	〃 ※6	〃	〃 ※1	〃 ※1
ガス設定確認	ピー「設定ヲ確認シテクダサイ。」※4	〃 ※6	〃	—	—
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」	表示灯赤点滅 音声警報音※7	〃	音声警報音	点滅
防犯、玄関、窓	ピーポーピーポー「防犯異常発生。」	音声警報音※7	〃	〃 ※5	〃 ※5
防犯セット（防犯解除）	「警戒設定シマシタ。」（警戒設定解除シマシタ。※2）	—	—	〃 ※2	—
トイレコール	ポッポッポッ「トイレニ来テクダサイ。」	音声警報音※7	音声警報音	—	—
（選択）（緊急）トイレコール	ポッポッポッ「トイレデ緊急事態発生。」	〃	〃	音声警報音※2※5	点滅※2※5
バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」	〃	〃	—	—
（選択）（緊急）バスコール	ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」	〃	〃	音声警報音※2※5	点滅※2※5
部屋コール	プープー「部屋ニ来テクダサイ。」	〃	〃	—	—
（選択）（緊急）部屋コール	プープー「部屋デ緊急事態発生。」	〃	〃	音声警報音※2※4	点滅※2※4
コール	プルプルプル	〃	〃	〃	〃
漏水	ピコピコピコ「水漏レデス。」	〃	〃	〃	〃
過電流（インジケーター有の場合）	プッププップ「電気ヲ使イスギテイマス。」	—	—	—	—
過電流（インジケーター無の場合）	プッププップ「電気ヲ使イスギテイマス。」	—	—	—	—

※1. 30秒後に鳴動または点滅開始。　※2. 施工時の設定による鳴動の有無設定。
※3. 火災/障害表示灯も点滅する。（ただし、障害時は点灯）
※4. ガス/障害表示灯も点滅する。（ただし、障害時・設定時は点灯）
※5. 設定により30秒の遅延可能。　※6. 音声は異なる。　※7. 増設機の種類によって鳴動する音が異なる。
※8. VH-RSの場合。

■寸法図（mm）

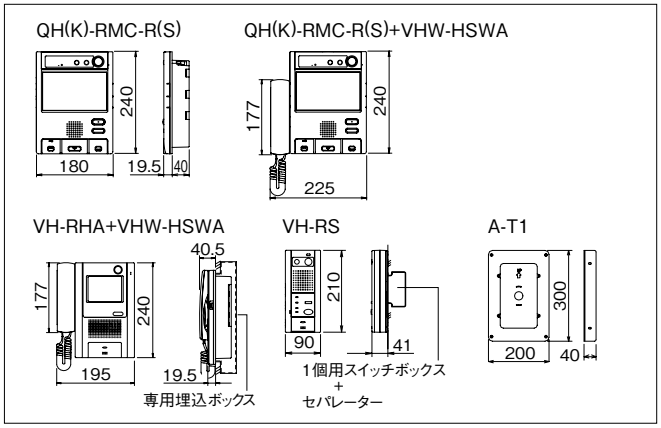

■仕様 (QH(K)-RMC-R(S))

電源電圧	AC100V　50／60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	7型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

(VH-RS)

電源電圧	AC100V　50／60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
材質	自己消火性樹脂

(VHW-HSWA)

通話方式	同時通話または同時通話方式
材質	自己消火性樹脂