

自動火災報知設備のリニューアル

自動火災報知設備機器も、インターホンと同時期に一括更新をお勧めします。

主要自動火災報知設備機器の更新期間

主要機器	おおよそ更新期間
受信機	15年
煙式感知器	10年
熱感知器(半導体式)	10年


▲(一社)日本火災報知機工業会「既設の自動火災報知設備機器の更新について」より

主要インターホン設備(システム)の更新期間

主要インターホン設備(システム)	おおよそ更新期間
一般住宅用(家庭用)インターホン	10年
集合住宅用インターホンシステム	15年

▲インターホン工業会広報資料より


インターホンシステム、自動火災報知受信機、共に更新期間が**15年**です。
インターホンのリニューアルを機に、一括更新をお勧めします。

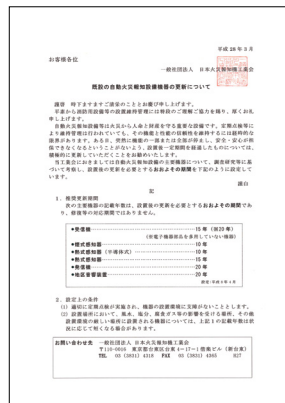


▲日本火災報知機工業会広報資料より

■系統図 リニューアル例

通話システム

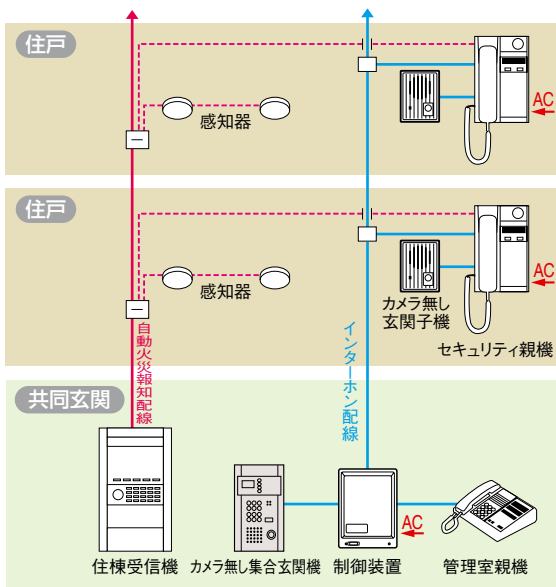


DASHWISM7α

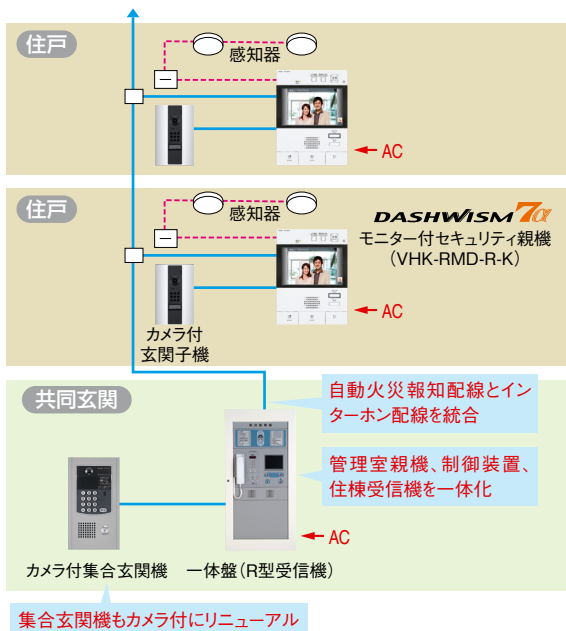

リノベーション

DASH WISM7αは、一体盤との接続が可能。

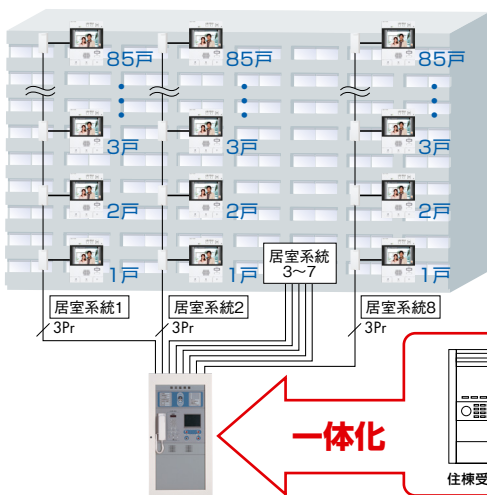

住戸幹線は8系統出力。
1系統あたり最大85戸、
システム最大680住戸
まで監視可能です。

**85戸×8系統
=680戸**

一体化



6通話路4映像路で3Prと省線化を図ると共に、
話中を減らし複数の共同玄関・管理室で同時
に通話することができます。



1 集合住宅Renovest
2 集合住宅Renovest
3 HOVINOUS
4 IPIXUS
5 PIUS
6 WASH7α
7 WASH7α
8 WASH7α
9 PATMO
10 VIXUS
11 カスタマイズ
12 システム
13
14 集合住宅Renovest